

Dantherm HCV4

Montering af by-pass-plade.


Kan monteres i **sommerperioden** hvor der ikke ønskes krydsning af luft ind og ud med varmeoverførsel.

Der er i forvejen ikke tale om at luften opvarmes med Fjernvarme idet genvex lukkes ned ved 22 grader i den udsugede luft. Montering af by-pass Betyder blot, at der ikke sker en opvarmning af den koldere indblæste luft med varmere udsugede luft.

By-pass pladen **skal** fjernes igen efter sommeren.

Der er en effekt af by-pass pladen, men generelt vil en udluftning med åbne vindue have en langt større effekt.

Fabrikantens vejledning

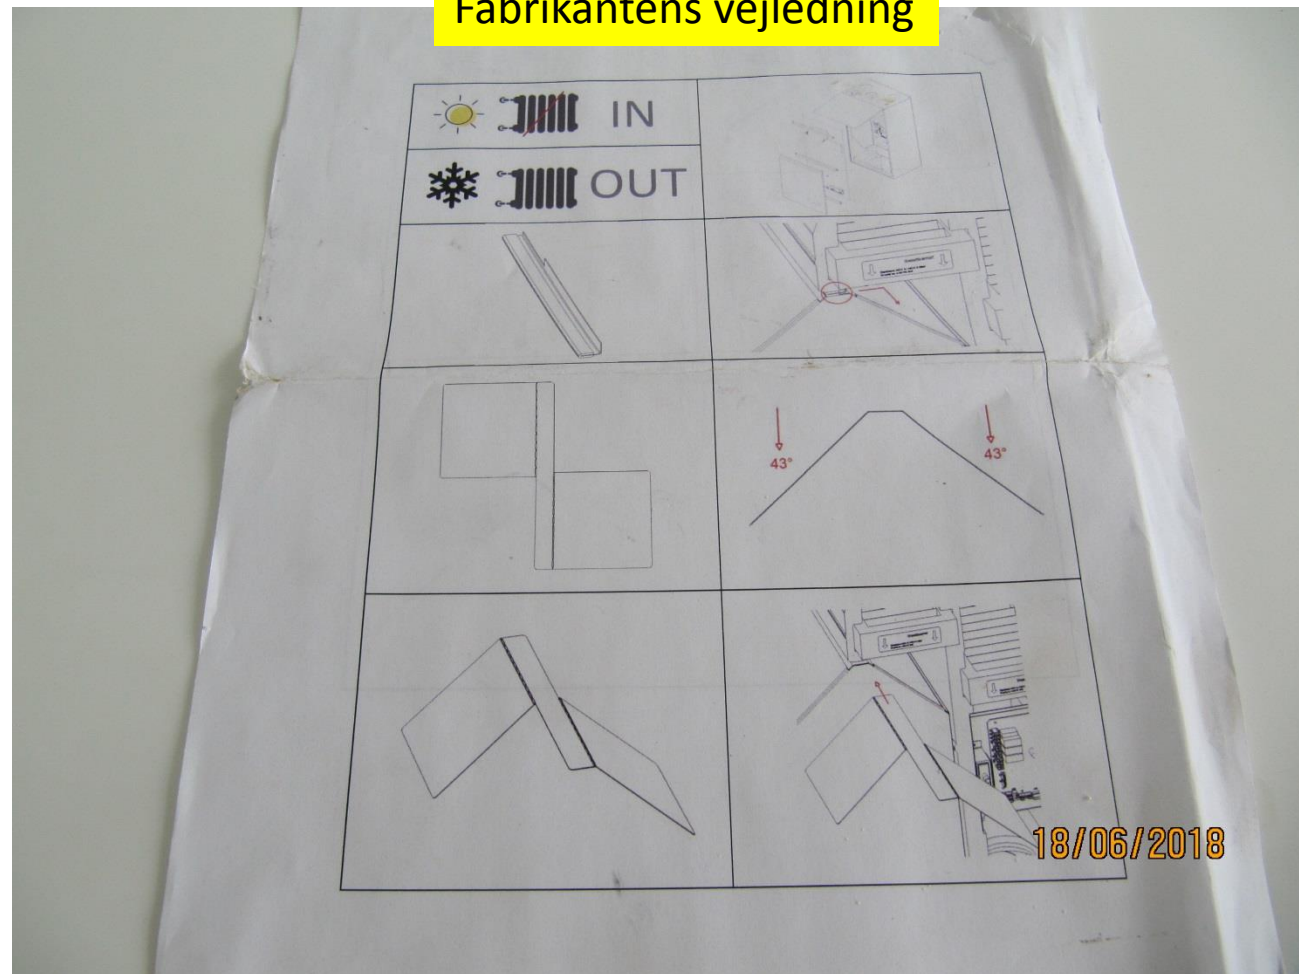


1. Åben skabet til GENVEX-anlægget



2. Fjern øverste låge (ingen værktøj)



3. Fjern nederste låge (brug torx10)

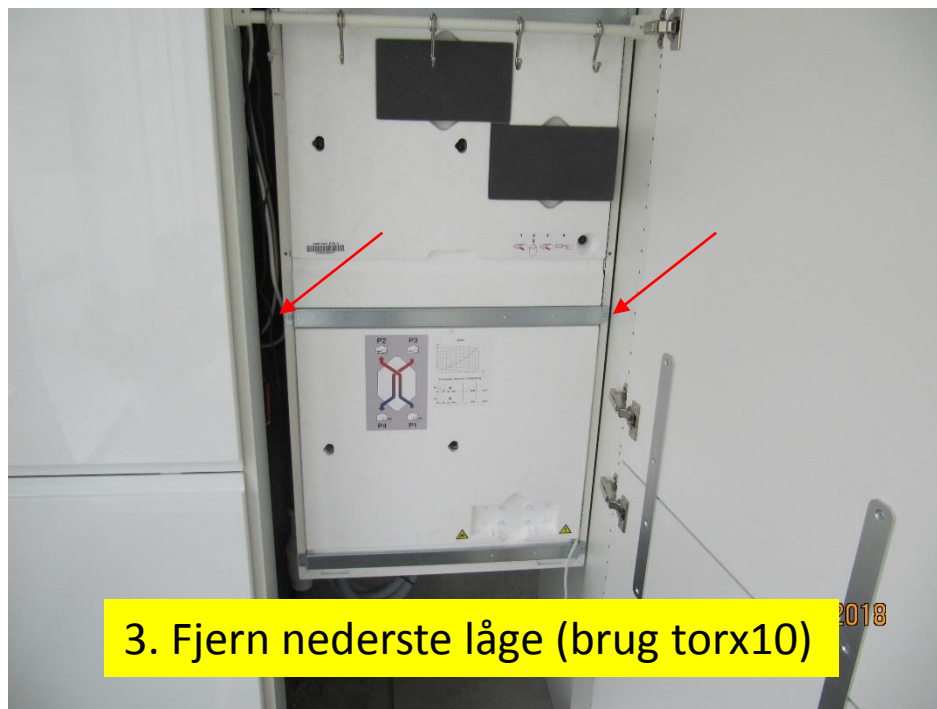

4. Fjern de 3 skinner – brug torx15






5. Læg skinnerne til siden



6. Fjern isoleringspladen (ingen værktøj)

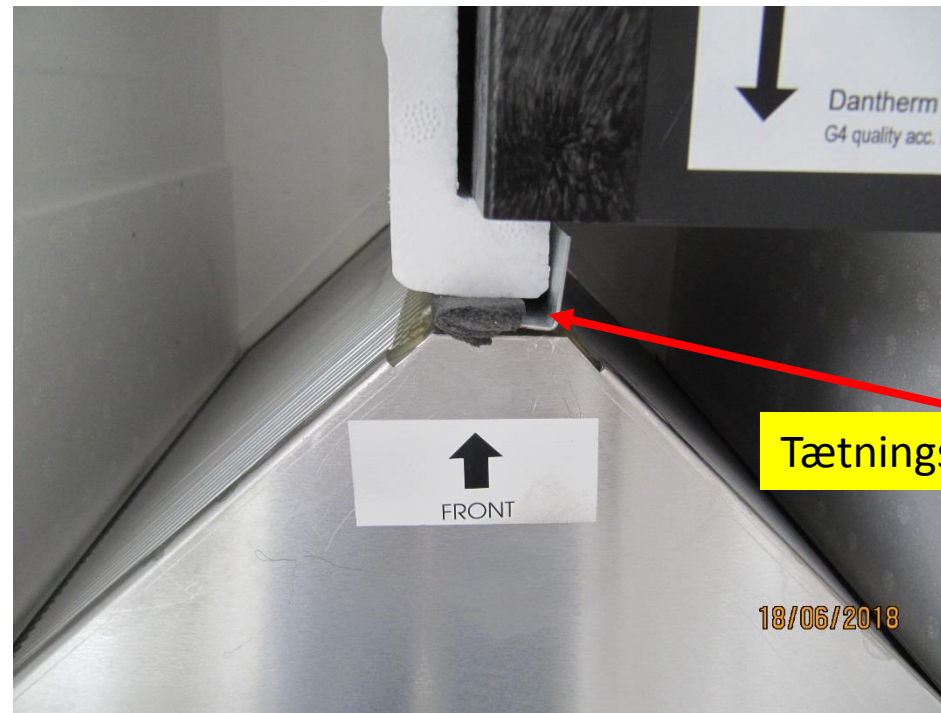

Tætningsskinne

↑
FRONT



7. Træk skinnen ud (ingen værktøj)



Tætningsskinne

By-pass-skinne

18/06/2018

8. Bøj pladen i ca. 43 grader (ingen værktøj)

18/06/2018



9. Skud pladen ind (ingen værktøj)

18/06/2018



18/06/2018



10. Genplacer isolering (ingen værktøj)



11. Genplacer panel (ingen værktøj)

18/06/2018




12. Gen-montér 3 skinner (torx15)

18/06/2018



13. Gen-montér de 2 låger

18/06/2018

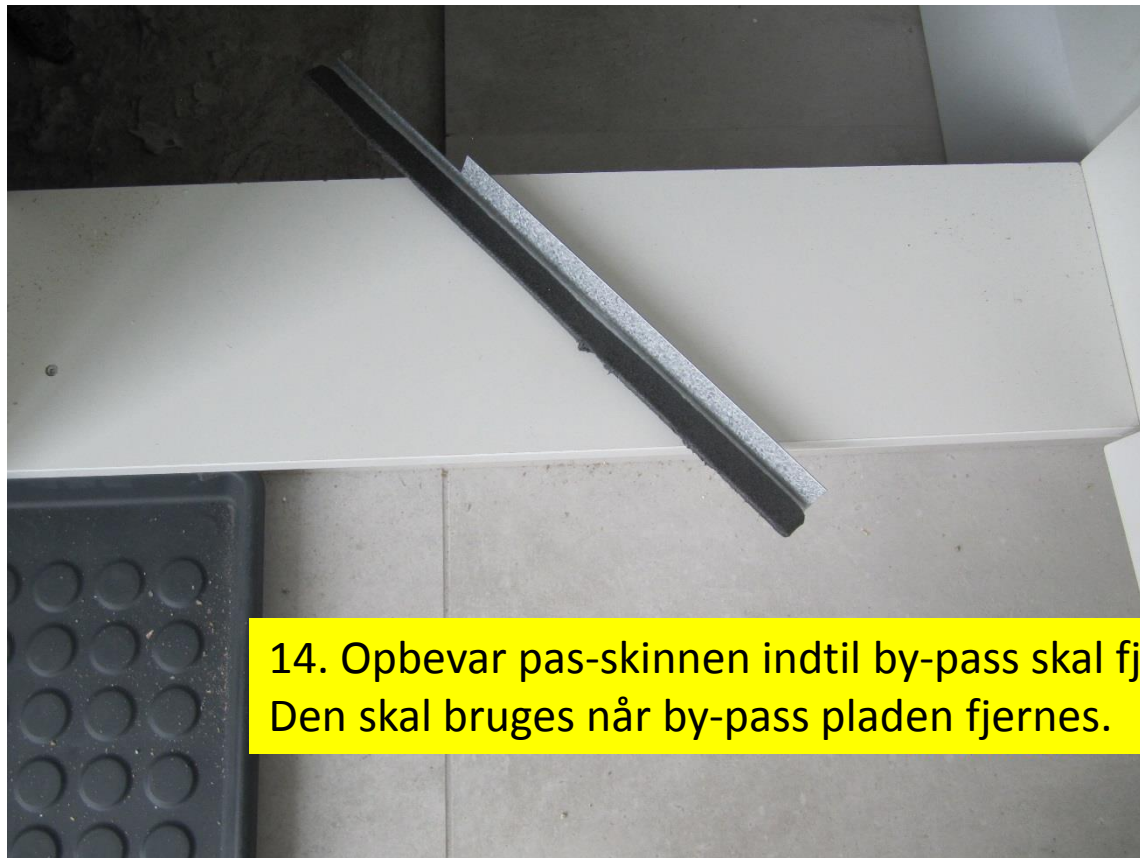

14. Opbevar pas-skinnen indtil by-pass skal fjernes efter sommeren
Den skal bruges når by-pass pladen fjernes.