

[Indholdsfortegnelse](#)

GULVAFLØBSSKÅLE OG VANDLÅSE.

- Afløbsskåle
- Indbygningsvandlåse
- S & P vandlåse

Rensning af gulvafløb skal udføres med jævne intervaller for at undgå lugtgener (f.eks. en gang i kvartalet).

Ved indbygningsvandlåse fjernes overristen. Der findes flere forskellige type indbygningsvandlåse, nogle er fastspændt med skruer andre er monteret i afløbsskålen med gummiringe) fælles for alle indbygningsvandlåse er, at de skal afmonteres, renses og genmonteres. Det kan være nødvendigt at udskifte gummiringene for at opnå tæthed og for at undgå lugtgener.

Efter rensning gennemskylls afløbsskål og vandlås.

Ved almindelige gulvafløb afmonteres overristen, risten kan være klemt fast i rammen eller skruet fast, herefter rengøres skålen og eventuelt underrist i det omfang der er installeret en sådan.

Rist / underristen afmonteres og vandlåsen renses. Vandlåsens bund er normalt placeret maksimalt 50 cm under gulvet (en arms længde) og kan renses fra gulvet.


Efter rensning gennemskylls afløbsskål og vandlås.

Lugtgener kan også opstå fra sideledninger med afløb, fra f. eks. håndvaske og badekar.

[Indholdsfortegnelse](#)

[Indholdsfortegnelse](#)

Principskitse:

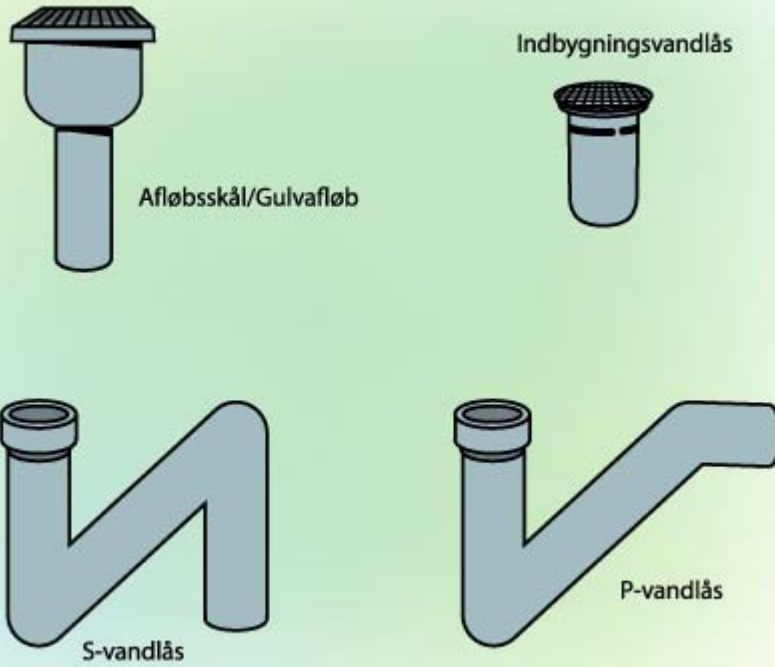

[Indholdsfortegnelse](#)